


水質検査によるレジオネラ症対策は義務化されています！

レジオネラ症感染者報告数・致死率

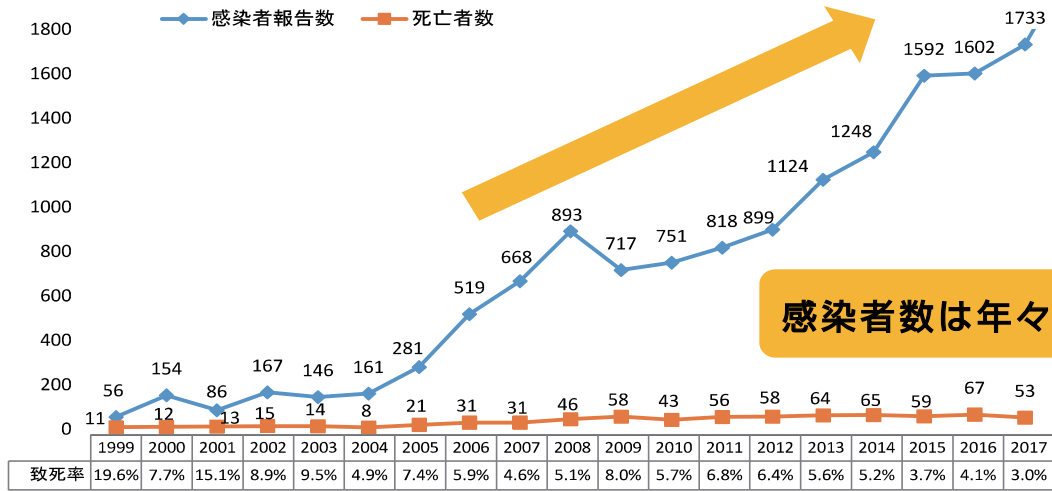

感染者数は年々増加！

感染者報告数：国立感染症研究所HPにて公開のデータより
 死亡者数：政府統計の総合窓口(e-Start)HPにて公開データより
 ※2018年のデータは本誌発行時未公開

レジオネラ症対策には 日々の管理が重要です！

残留塩素濃度の測定



浴槽・配管・ヘアキャッチの清掃や消毒

逆洗、洗浄



これらだけでは衛生的な管理が維持出来ているかの判断が難しい・・・
 その為、**水質検査**による確認が必要となります！

試運転後のレジオネラ属菌 (培養法) 水質検査 **初回無料！**

※お客様採水の場合、サンプル水の返送料はお客様負担となります。


初回無料検査 お申し込み依頼書			
施設名 ご住所	〒 -		
ご担当者名			
ご連絡先TEL	-	-	ご連絡先FAX
レジオネラ属菌(培養法)検体数		検体	

お手数ですが下記宛までファックスをお願い致します。

FAX:044-589-1602 担当者: まで

ショウエイ の **トータルメンテナンス力**

全ての**力**を駆使して水の安全を守ります！

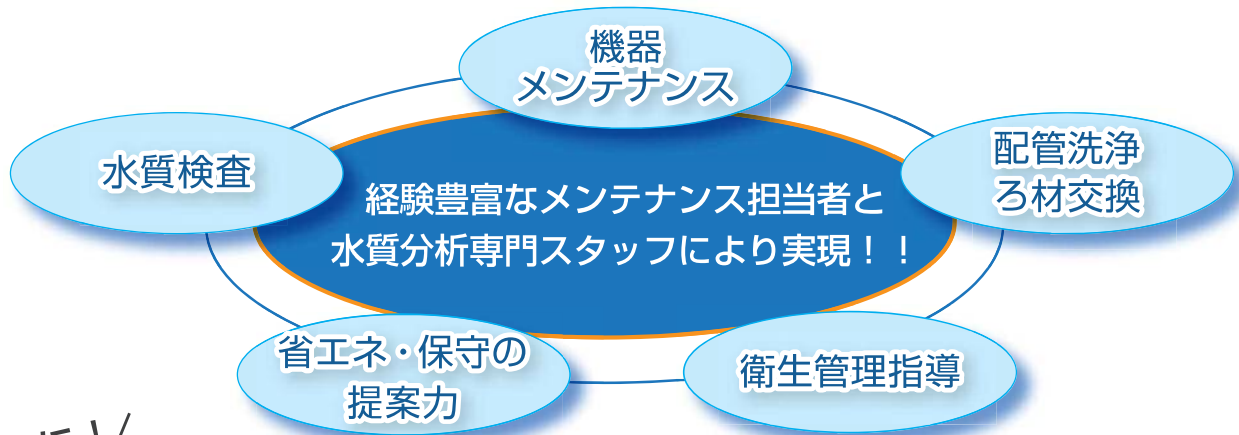

さらに！

ショウエイなら、営業再開するまでが断然早い！！

■例：レジオネラ属菌が検出された場合


弊社保守契約先

翌日 LAMP法でレジオネラ不検出を確認
弊社でろ材交換・配管洗浄を実施
1時間以内にお客様へレジオネラ属菌検出のご連絡
観察と同時に確定検査

（最短）検出の翌日には **営業再開可能！！**

培養法でも1週間で **営業再開可能！**

検査報告書は役所に提出できます！※



※LAMP法だけでは認められない役所の場合は培養法も行う必要があります。

他社

2~3日目 観察終了日に確定検査をはじめ
個数確定まで観察

4~7日目 配管洗浄依頼実施

8~16日目 検査不検出確認

営業再開まで最大14日違いがあります

営業再開

弊社 環境衛生分析センターとリビルドサービス部が行います



水質検査・メンテナンスは
ぜひショウエイにご用命ください！

お問い合わせ

TEL: 044-589-1601

▶ 担当：